APO_08

MERILO 1:100/100

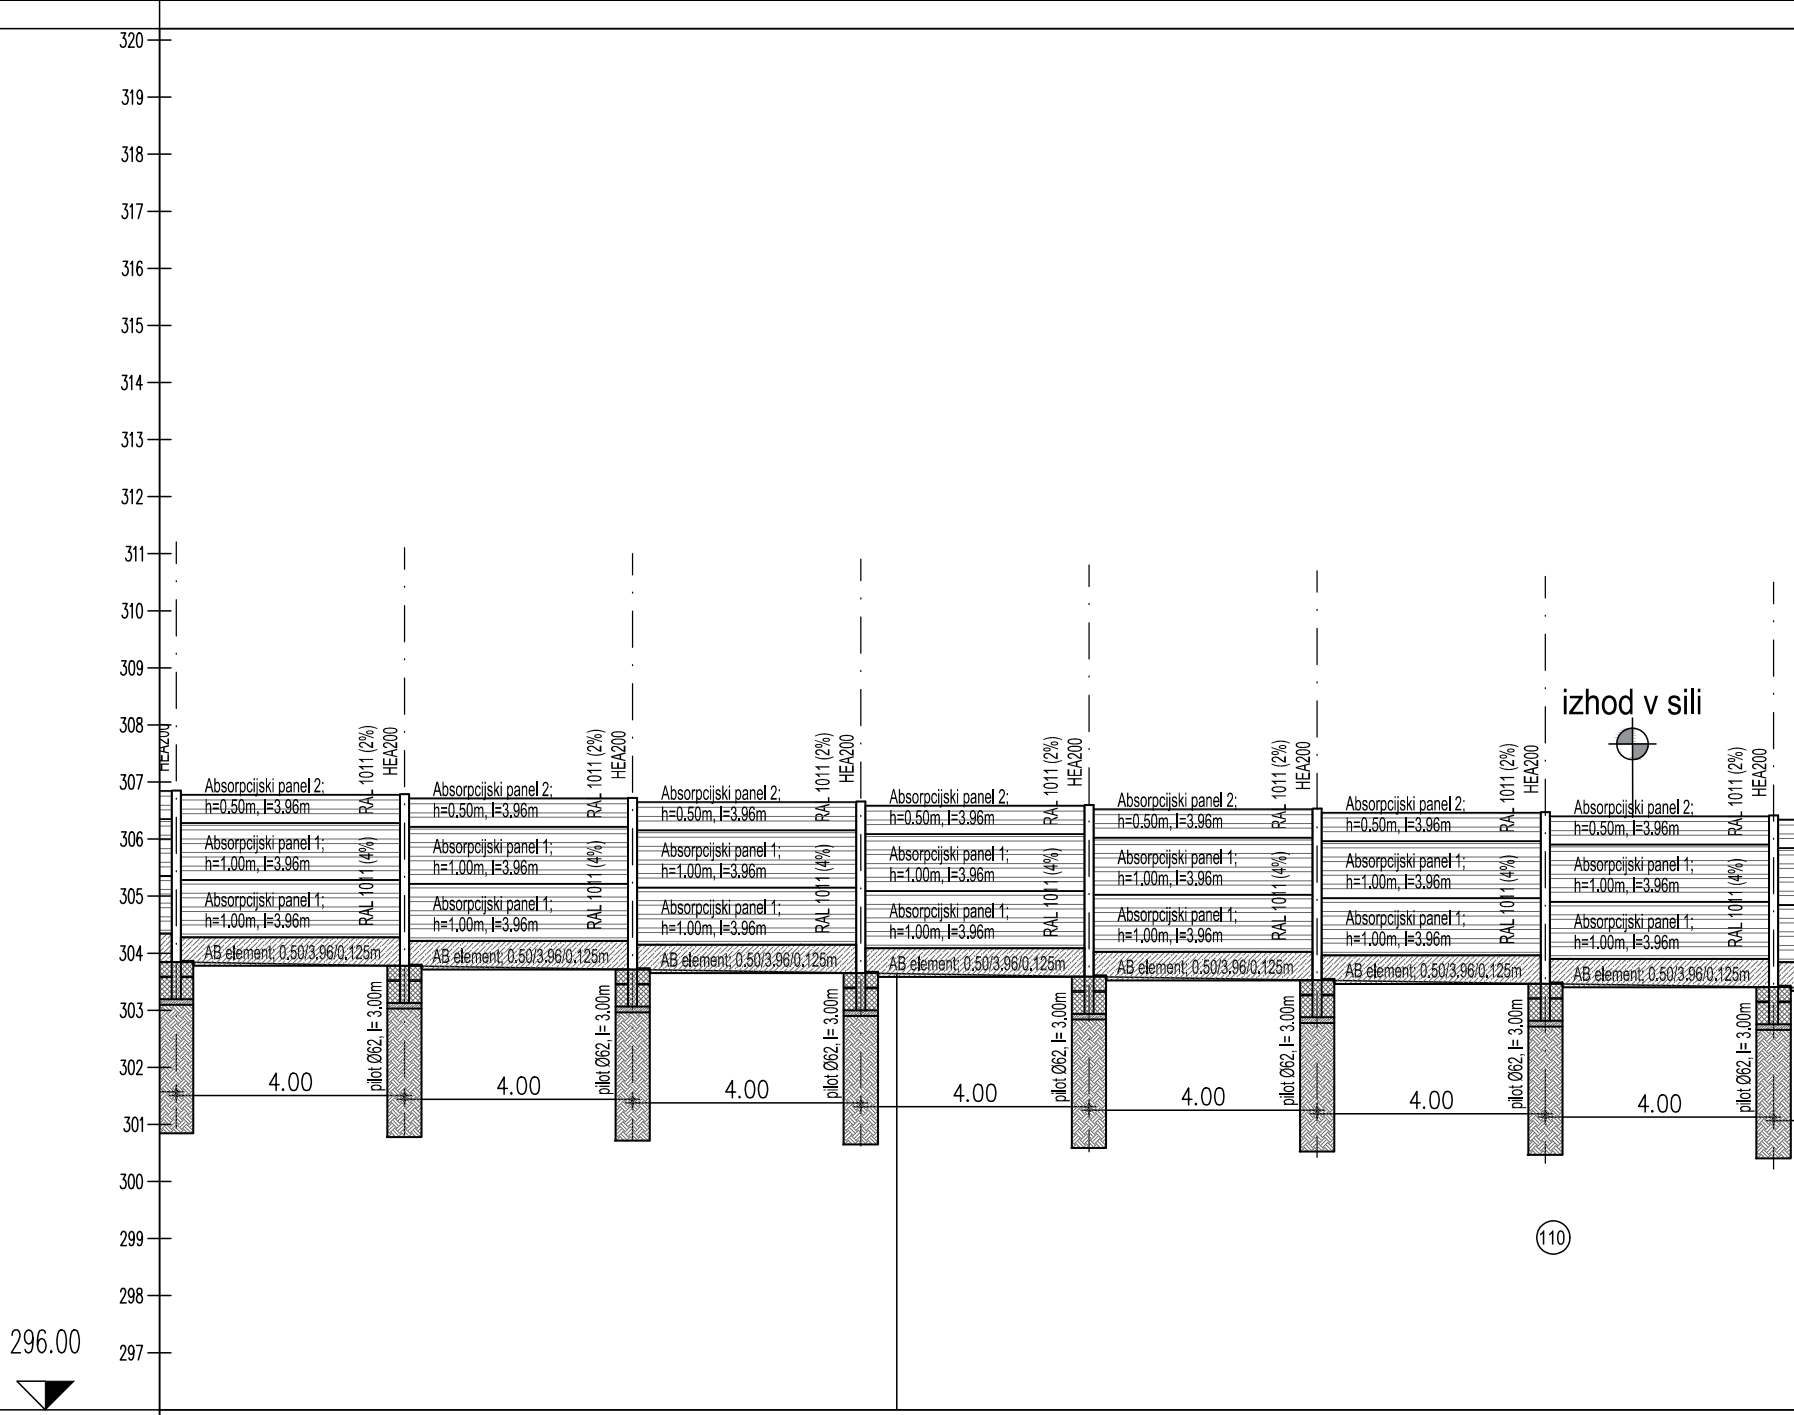
320
319
318
317
316
315
314
313
312
311
310
309
308
307
306
305
304
303
302
301
300
299
298
297
296.00
HEA200
RAL 1011 (2%)
HEA200
Absorpcijski panel 2;
h=0.50m, l=3.96m
Absorpcijski panel 1;
h=1.00m, l=3.96m
Absorpcijski panel 1;
h=1.00m, l=3.96m
RAL 1011 (4%)
AB element; 0.50/3.96/0.125m
pilot Ø62, l= 3.00m
4.00
izhod v sili
(110)

OZNAKE PROFILOV	20.000	101	20.000
STACIONAŽE		20.00	
KOTE TERENA		303.642	

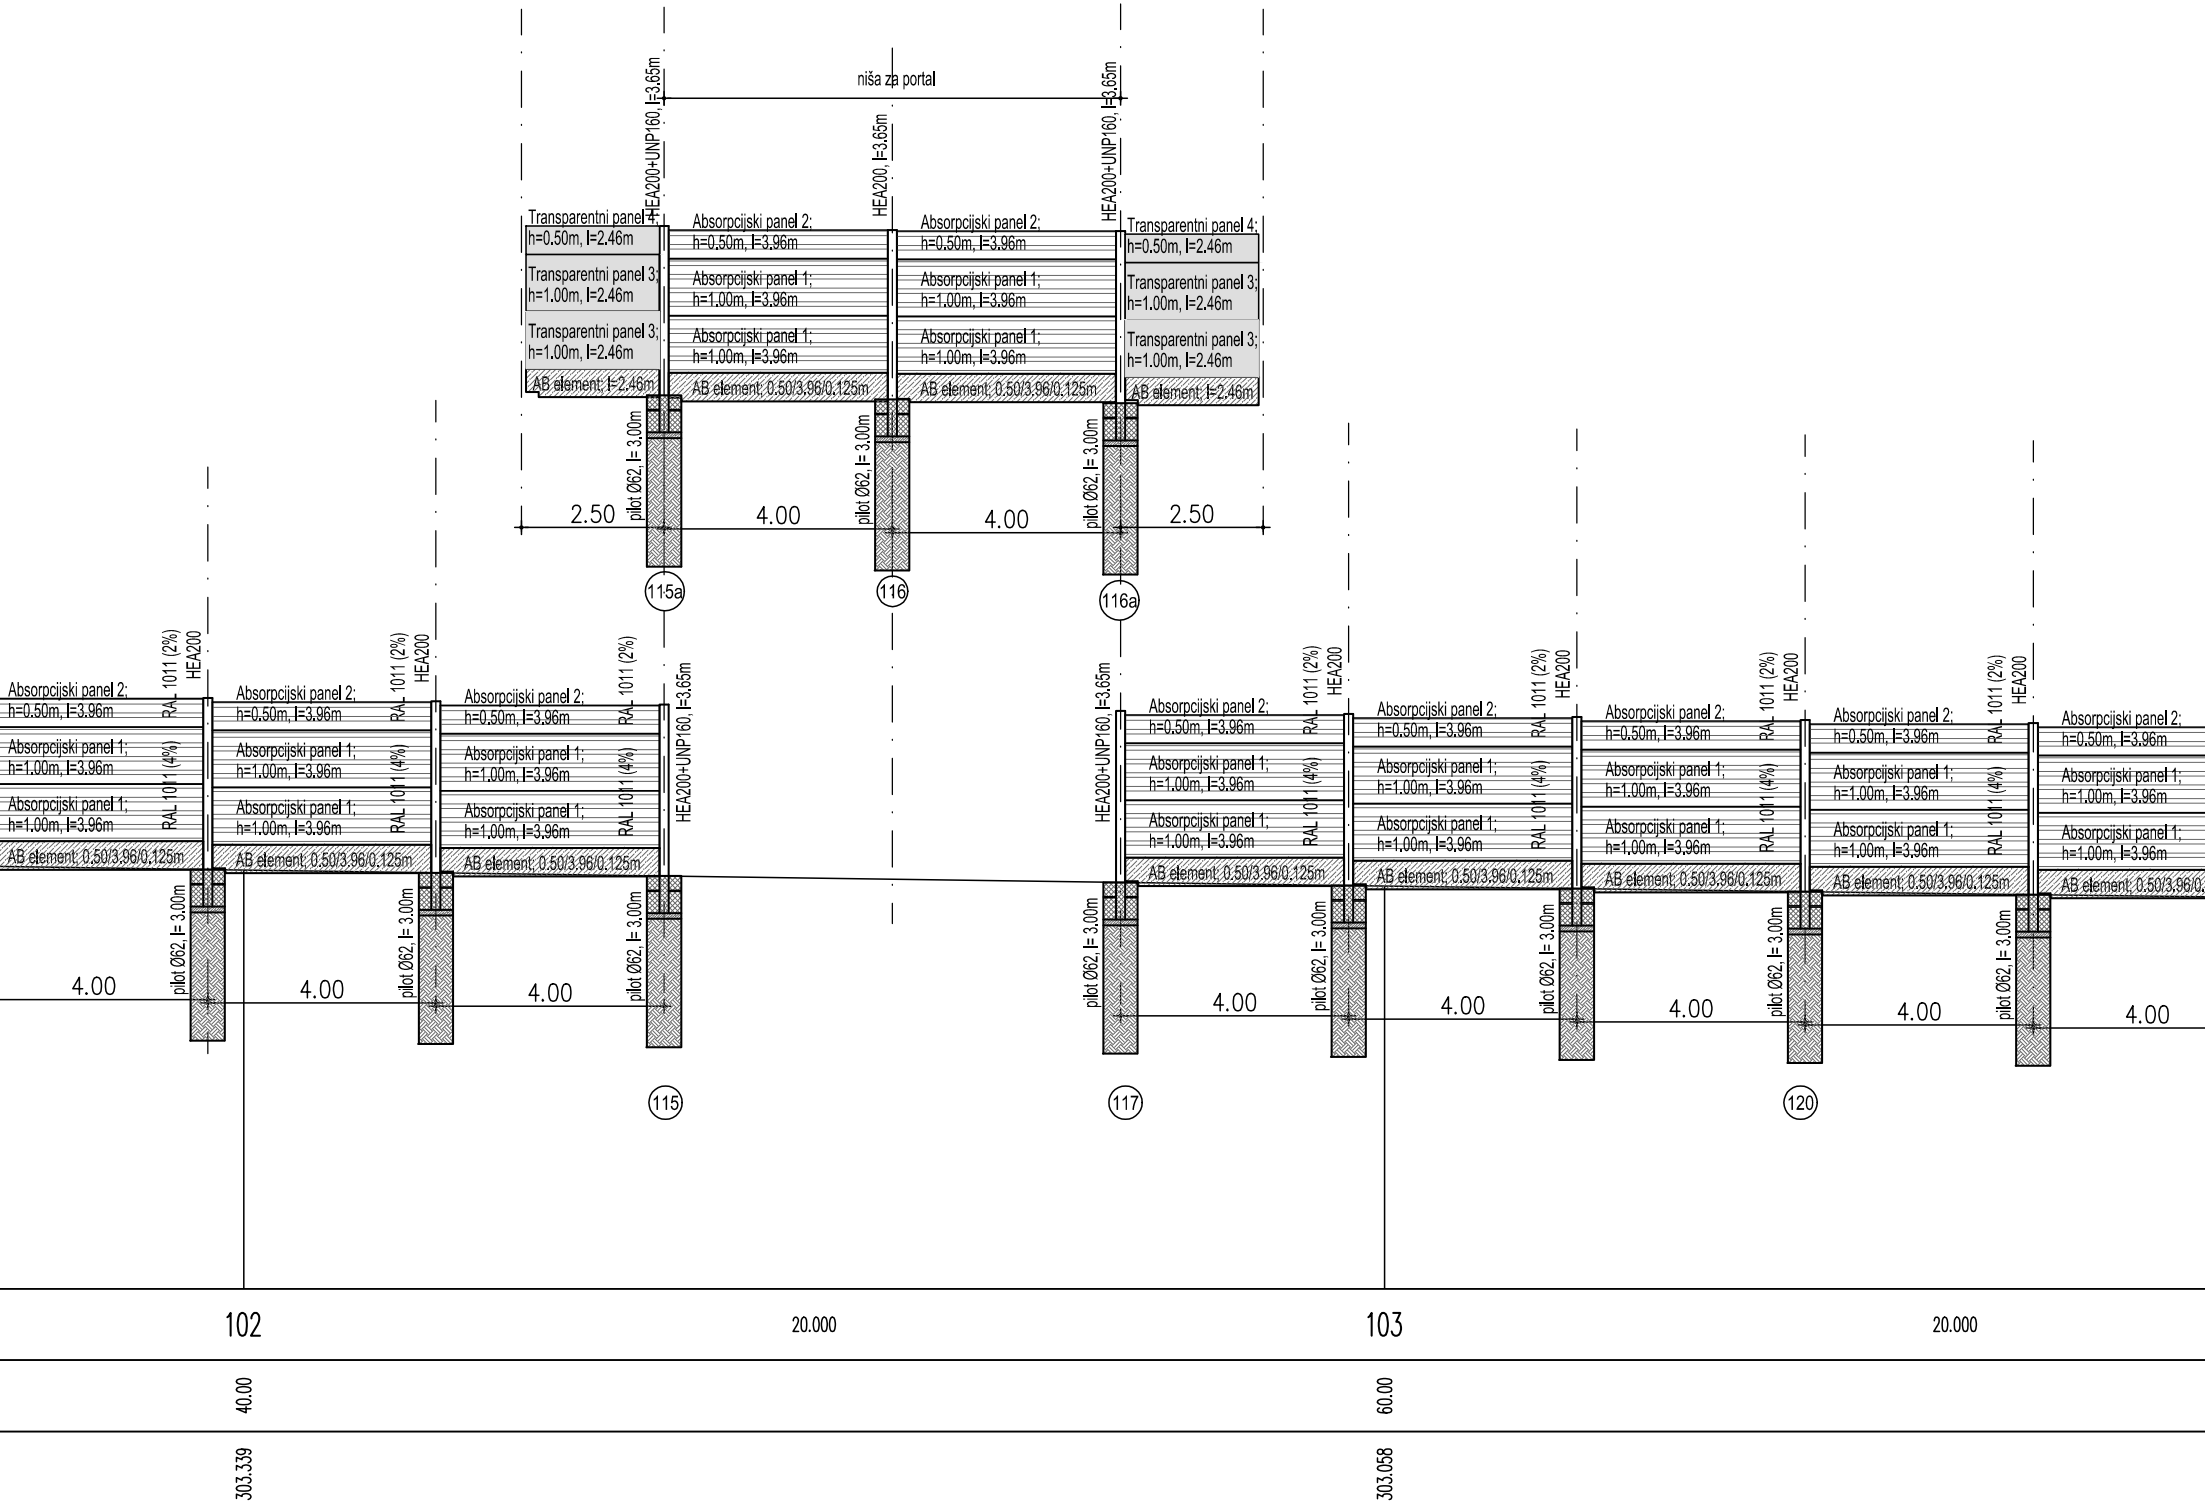
niša za portal
HEA200+UNP160, l=3,65m
HEA200, l=3,65m
HEA200+UNP160, l=3,65m
Transparentni panel 4; h=0,50m, l=2,46m
Transparentni panel 3; h=1,00m, l=2,46m
Transparentni panel 3; h=1,00m, l=2,46m
AB element; l=2,46m
Absorpcijski panel 2; h=0,50m, l=3,96m
Absorpcijski panel 1; h=1,00m, l=3,96m
Absorpcijski panel 1; h=1,00m, l=3,96m
AB element; 0,50/3,96/0,125m
Transparentni panel 4; h=0,50m, l=2,46m
Transparentni panel 3; h=1,00m, l=2,46m
Transparentni panel 3; h=1,00m, l=2,46m
AB element; l=2,46m
pilot Ø62, l= 3,00m
2.50
4.00
4.00
2.50
115a
116
116a
RAL 1011 (2%)
RAL 1011 (4%)
HEA200
HEA200+UNP160, l=3,65m
4.00
115
117
120
102
20.000
40.00
303.339
103
20.000
60.00
303.058

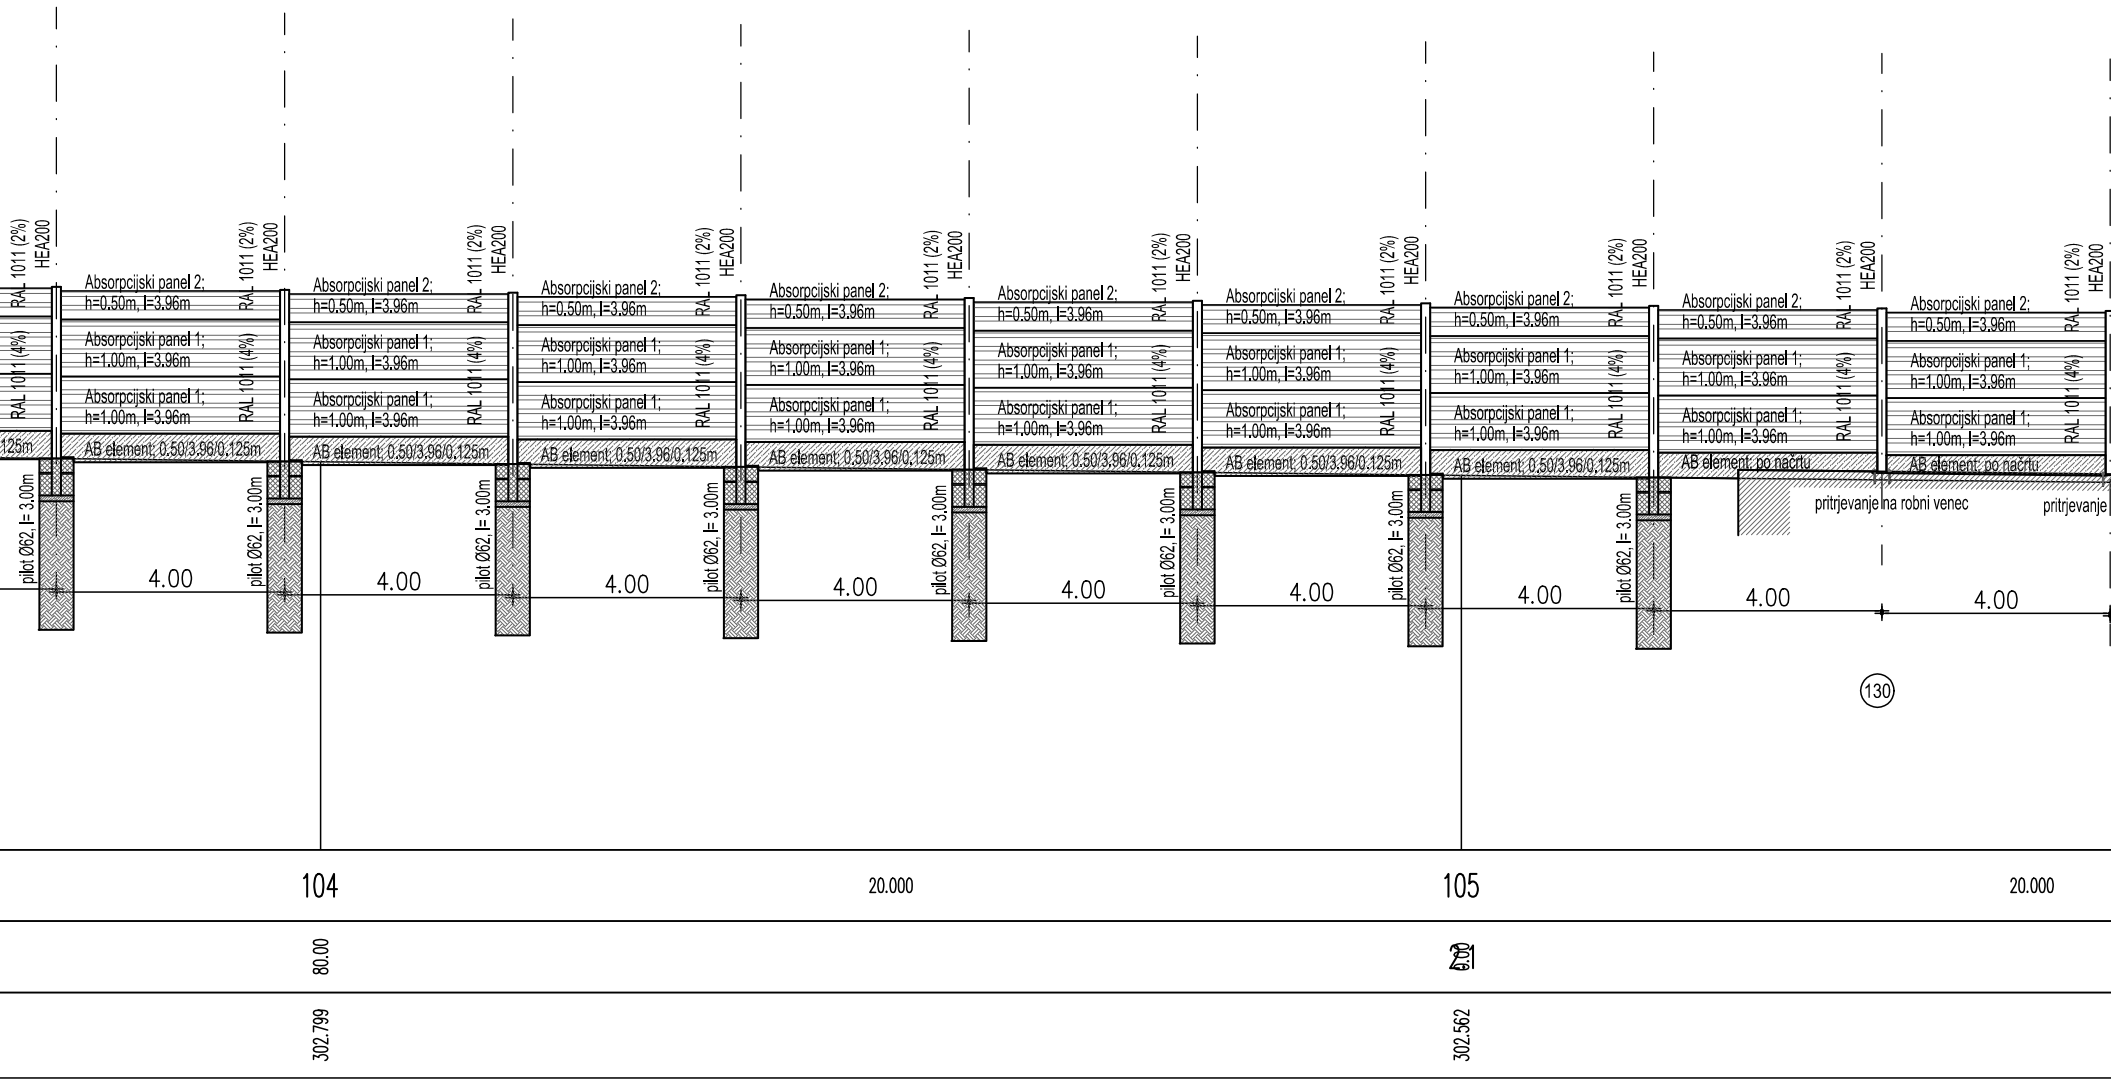
RAL 1011 (2%)
HEA200
Absorpcijski panel 2;
h=0,50m, l=3,96m
Absorpcijski panel 1;
h=1,00m, l=3,96m
RAL 1011 (4%)
AB element: 0,50/3,96/0,125m
AB element: po načrtu
pilot Ø62, l= 3.00m
pritrjevanje na robni venec
4.00
130
104
20.000
105
20.000
80.00
2.01
302.799
302.562

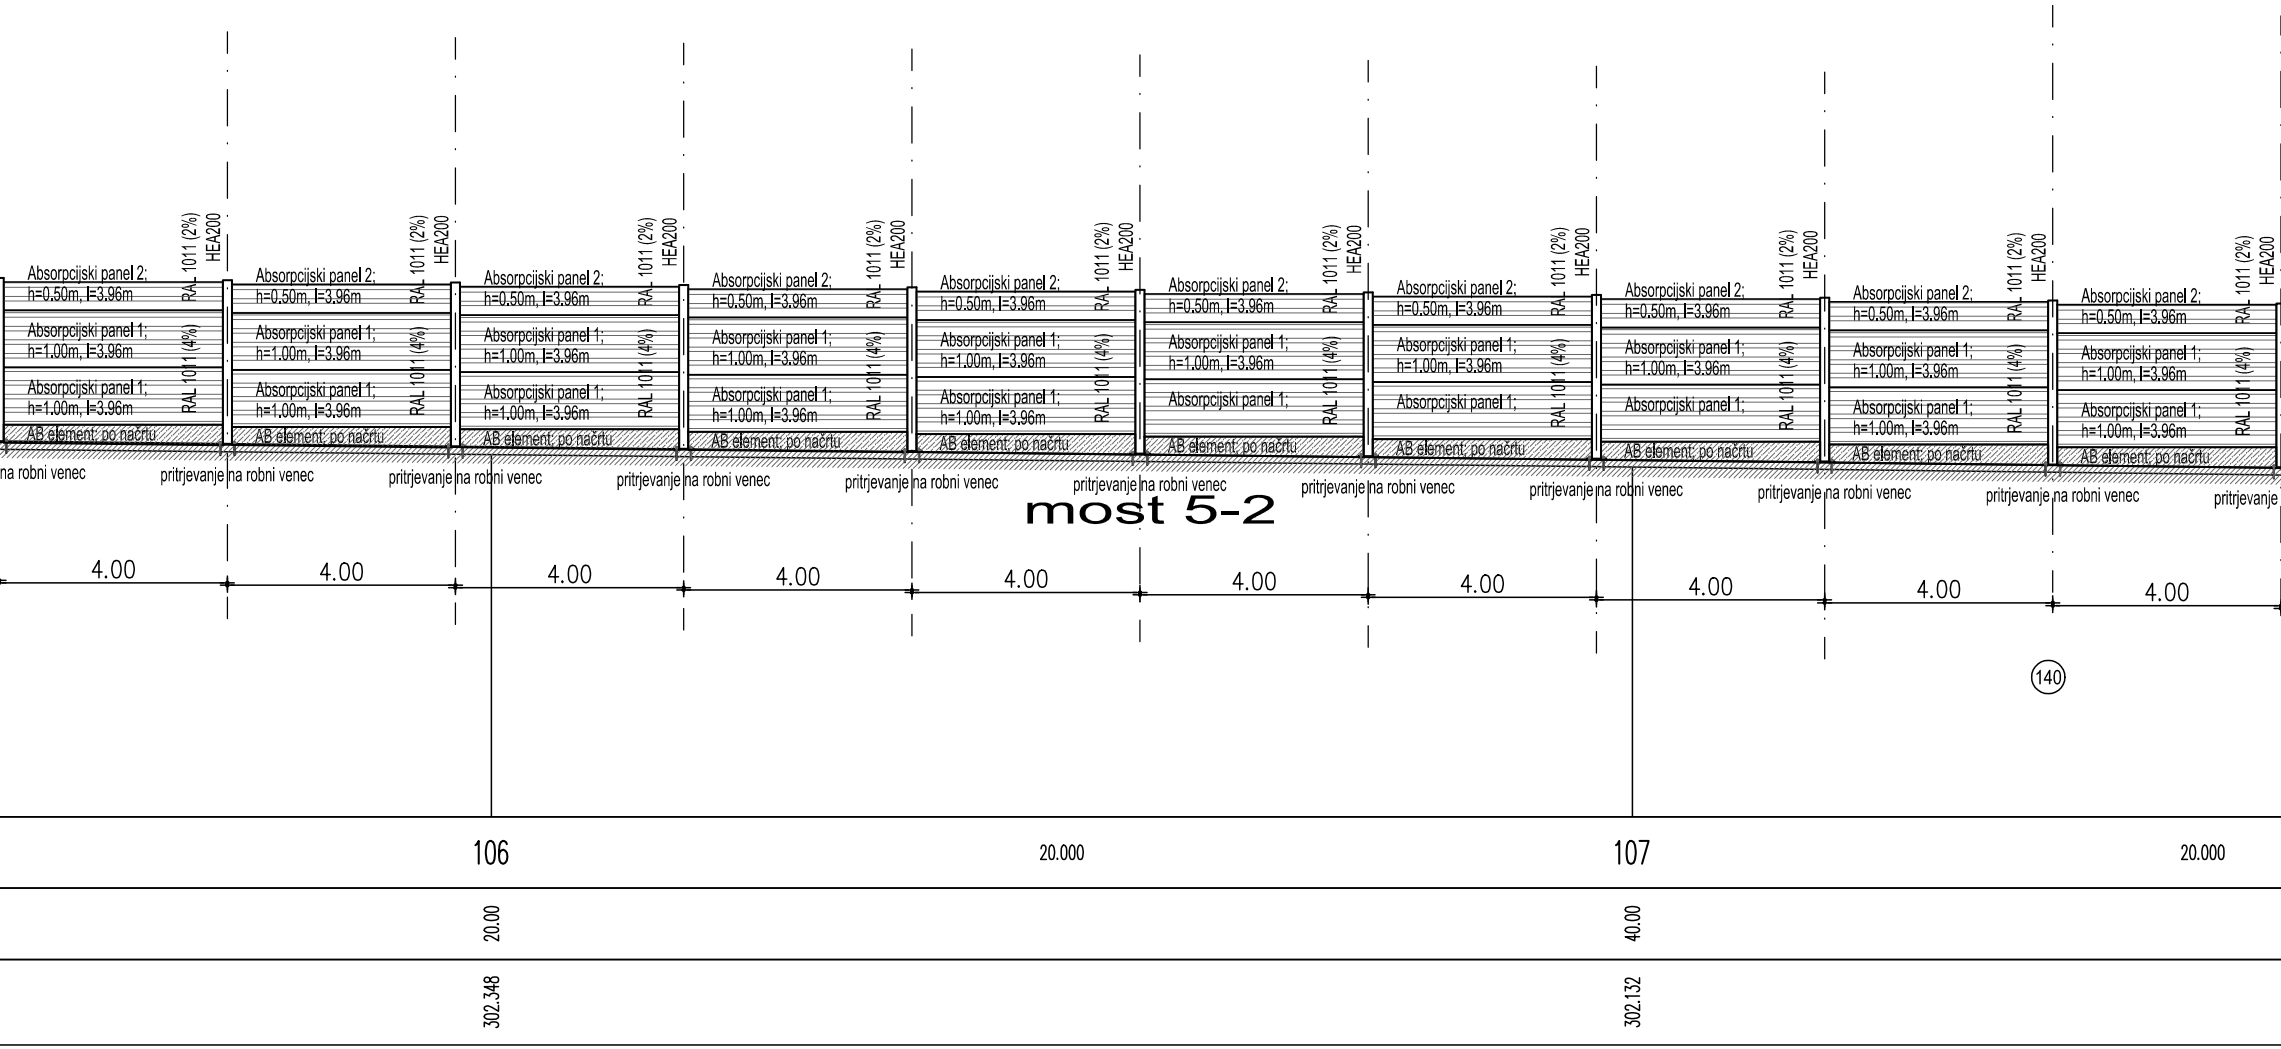
Absorpcijski panel 2;
h=0.50m, l=3.96m
Absorpcijski panel 1;
h=1.00m, l=3.96m
Absorpcijski panel 1;
h=1.00m, l=3.96m
AB element: po načrtu
na robni venec
RAL 1011 (2%)
HEA200
RAL 1011 (4%)
Absorpcijski panel 2;
h=0.50m, l=3.96m
Absorpcijski panel 1;
h=1.00m, l=3.96m
Absorpcijski panel 1;
h=1.00m, l=3.96m
AB element: po načrtu
pritrjevanje na robni venec
RAL 1011 (2%)
HEA200
RAL 1011 (4%)
Absorpcijski panel 2;
h=0.50m, l=3.96m
Absorpcijski panel 1;
h=1.00m, l=3.96m
Absorpcijski panel 1;
h=1.00m, l=3.96m
AB element: po načrtu
pritrjevanje na robni venec
RAL 1011 (2%)
HEA200
RAL 1011 (4%)
Absorpcijski panel 2;
h=0.50m, l=3.96m
Absorpcijski panel 1;
h=1.00m, l=3.96m
Absorpcijski panel 1;
h=1.00m, l=3.96m
AB element: po načrtu
pritrjevanje na robni venec
RAL 1011 (2%)
HEA200
RAL 1011 (4%)
Absorpcijski panel 2;
h=0.50m, l=3.96m
Absorpcijski panel 1;
h=1.00m, l=3.96m
Absorpcijski panel 1;
h=1.00m, l=3.96m
AB element: po načrtu
pritrjevanje na robni venec
RAL 1011 (2%)
HEA200
RAL 1011 (4%)
Absorpcijski panel 2;
h=0.50m, l=3.96m
Absorpcijski panel 1;
h=1.00m, l=3.96m
Absorpcijski panel 1;
AB element: po načrtu
pritrjevanje na robni venec
RAL 1011 (2%)
HEA200
RAL 1011 (4%)
Absorpcijski panel 2;
h=0.50m, l=3.96m
Absorpcijski panel 1;
h=1.00m, l=3.96m
Absorpcijski panel 1;
AB element: po načrtu
pritrjevanje na robni venec
RAL 1011 (2%)
HEA200
RAL 1011 (4%)
Absorpcijski panel 2;
h=0.50m, l=3.96m
Absorpcijski panel 1;
h=1.00m, l=3.96m
Absorpcijski panel 1;
AB element: po načrtu
pritrjevanje na robni venec
RAL 1011 (2%)
HEA200
RAL 1011 (4%)
Absorpcijski panel 2;
h=0.50m, l=3.96m
Absorpcijski panel 1;
h=1.00m, l=3.96m
Absorpcijski panel 1;
h=1.00m, l=3.96m
AB element: po načrtu
pritrjevanje na robni venec
RAL 1011 (2%)
HEA200
RAL 1011 (4%)
Absorpcijski panel 2;
h=0.50m, l=3.96m
Absorpcijski panel 1;
h=1.00m, l=3.96m
Absorpcijski panel 1;
h=1.00m, l=3.96m
AB element: po načrtu
pritrjevanje na robni venec
RAL 1011 (2%)
HEA200
RAL 1011 (4%)
pritrjevanje
most 5-2
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
140
106
20.000
107
20.000
20.00
40.00
302.348
302.132

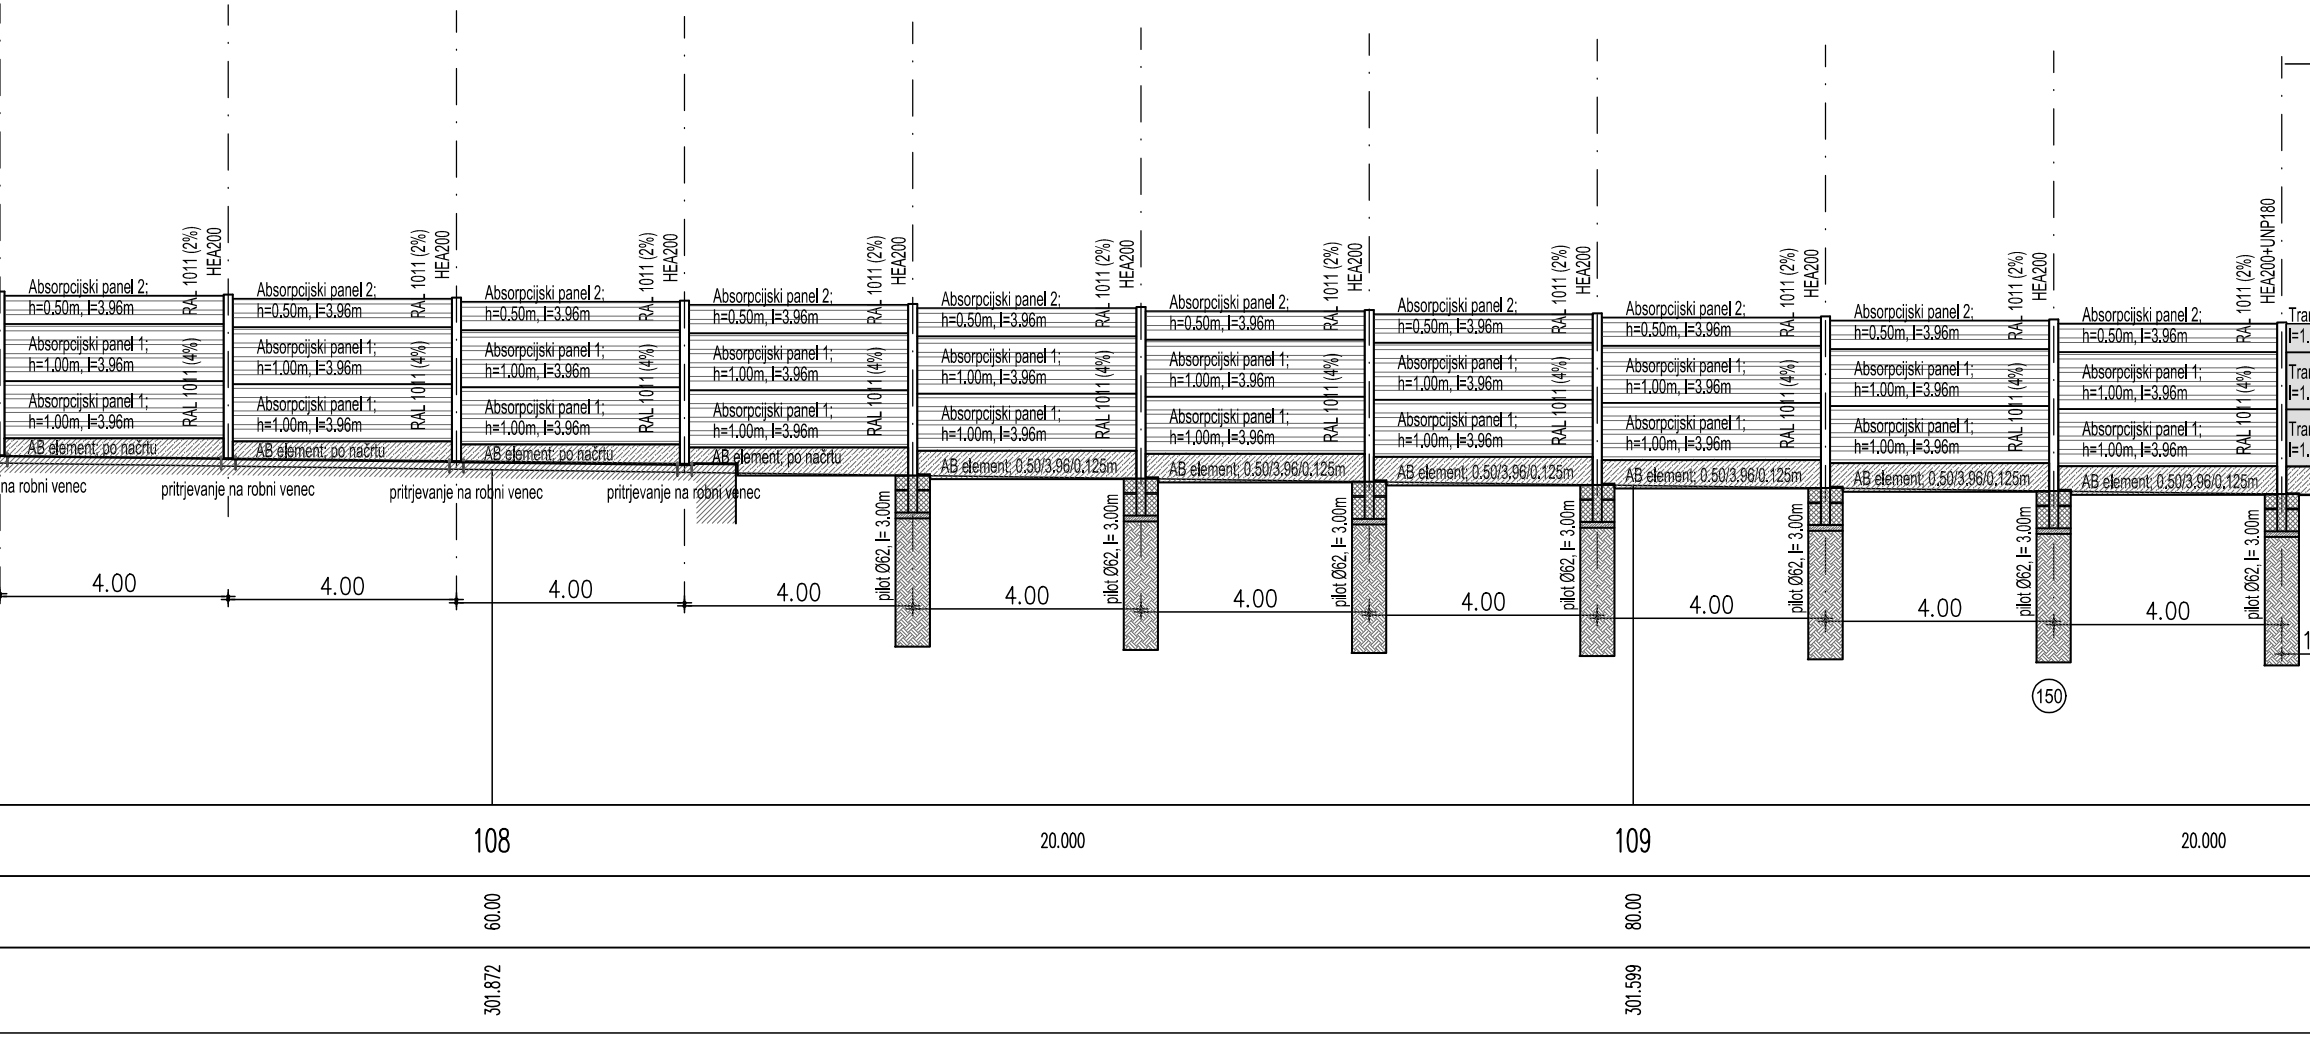
Absorpcijski panel 2; h=0.50m, l=3.96m
Absorpcijski panel 1; h=1.00m, l=3.96m
Absorpcijski panel 1; h=1.00m, l=3.96m
RAL 1011 (2%)
RAL 1011 (4%)
HEA200
HEA200+UNP180
AB element; po načrtu
AB element; 0.50/3.96/0.125m
na robni venec
pritrjevanje na robni venec
pilot Ø62, l= 3.00m
4.00
150
Tra
l=1.
108
20.000
109
20.000
60.00
80.00
301.872
301.599

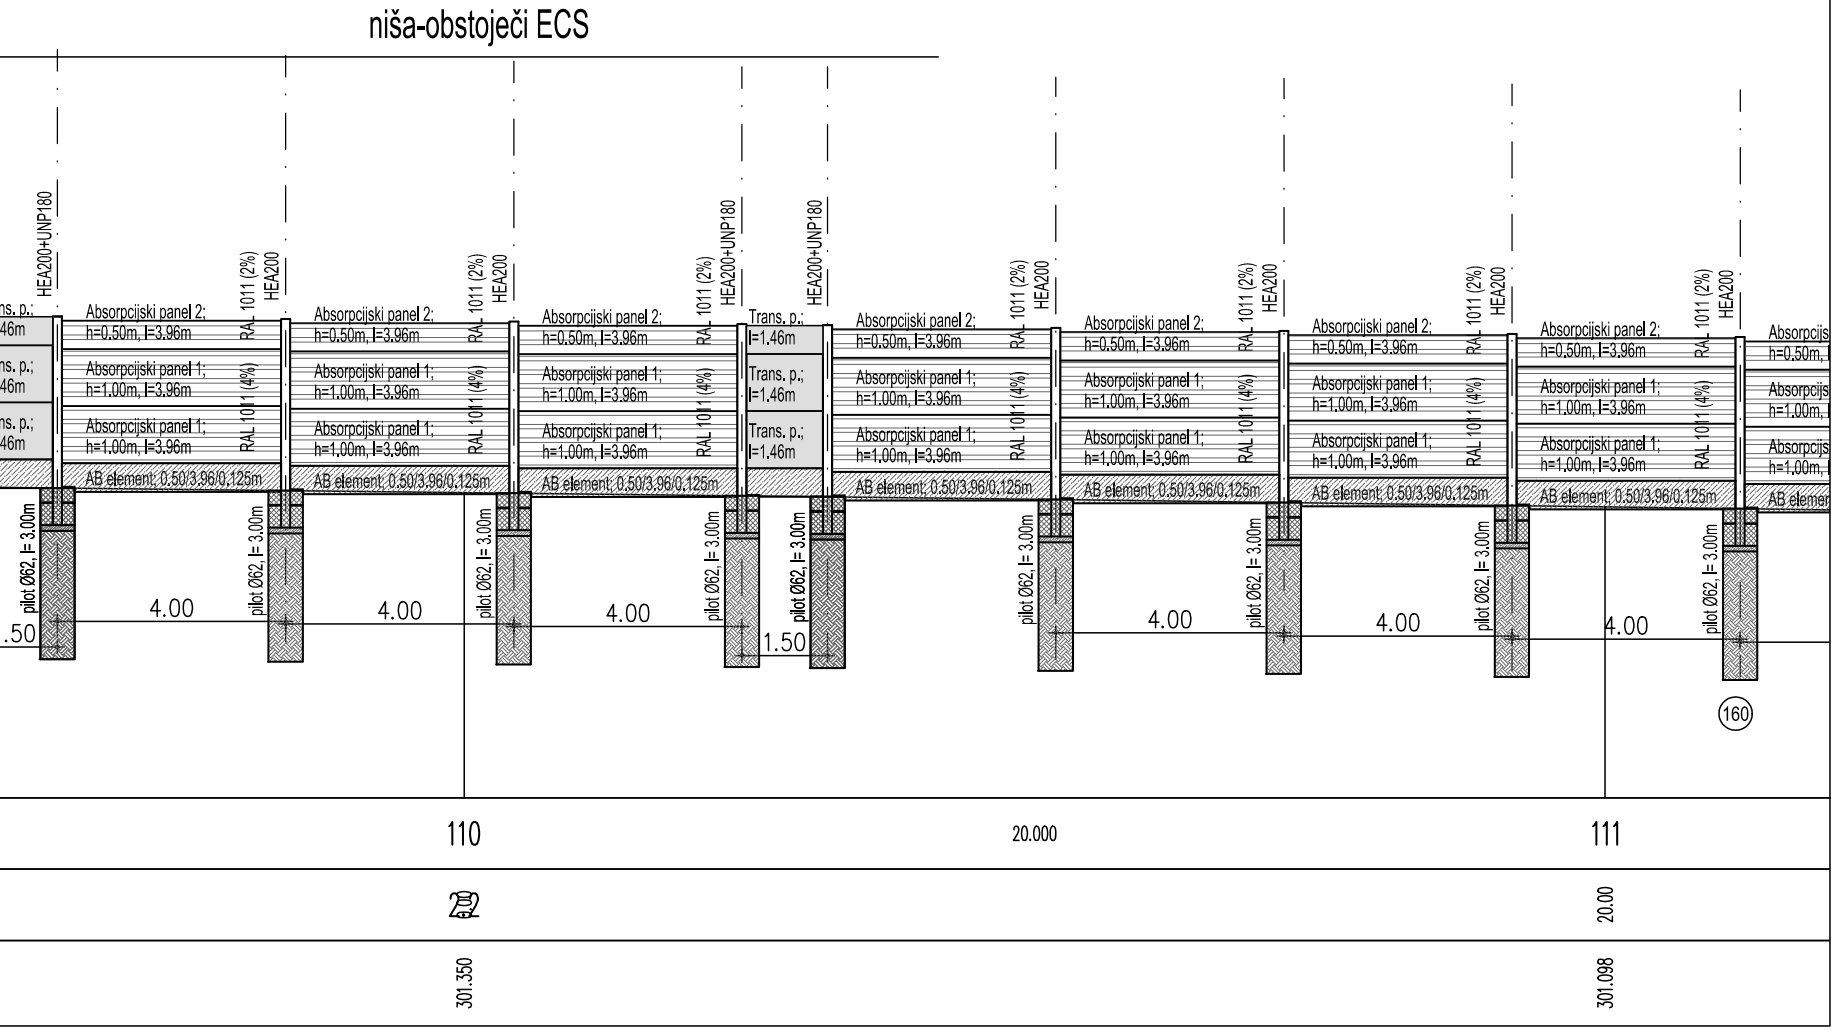
niša-obstoječi ECS
HEA200+UNP180
RAL 1011 (2%)
HEA200
RAL 1011 (4%)
Absorpcijski panel 2;
h=0,50m, l=3,96m
Absorpcijski panel 1;
h=1,00m, l=3,96m
Trans. p.;
l=1,46m
AB element; 0,50/3,96/0,125m
pilot Ø62, l= 3.00m
4.00
1.50
160
110
20.000
111
20.00
301.350
301.098

	opis spremembe:	datum:	podpis:
01	Dopolnitev po recenziji	april 2018	
02			

investitor:

DARS

vodilni projektant:

pnz PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.

projektant načrta:

pnz PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.

objekt:

Avtocesta A2 Karavanke - Obrežje:
odsek Koseze – Kozarje, od BCP 0014 km 0,855 do
BCP 0015 km 1,760 in priključek Brdo, BCP 0114

(razširitev v šestpasovnico)

načrt:

Načrt gradbenih konstrukcij
Aktivna zaščita pred hrupom

risba:

Vzdolžni profil APO_08

		id. številka	podpis				
				vrsta projekta:	PGD po rec	merilo:	1:100/100
odg. vodja proj.:	Marko JELENC, univ.dipl.inž.gr.	G-2845	M. Jelenc	št. projekta:	16_565	št. načrta:	16_565 PGD/PHO
odg. projektant:	Andrej JAN, univ.dipl.inž.gr.	G-2130	Andrej Jan	klas. oznaka:	2111	št. risbe:	G.142.10
projektant:	Igor TRDIN, univ.dipl.inž.gr.	G-3346		datum:	januar 2018		

šifra odseka:	arhivska številka:	vrsta dokumentacije:	šifra priloge:	črtna koda:
0014 0015 0114		002.2111	G.142.10	

pnz