


Pri križanju s plinovodom bo potrebno vsi instalacijo uvesti v zaščitne PVC cevi na vsako stran prenosnega plinovoda. NN, TK in CATV kabelska kanalizacija poteka vzdolž celotne trase. JR in ozemljitveni valjane pa bo potrebno speljati na mestih prečkanj s prenosnim plinovodom prav tako v zaščitne cevi, katere segajo vsaj 3 metre na vsako stran plinovoda.

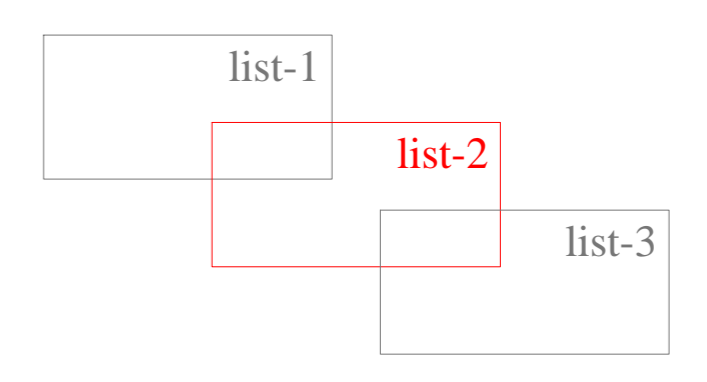

- JR
- SN
- NN
- TK
- CATV

Sprememba št.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
PODJETJE ZA INVESTICIJSKO DEJAVNOST TRGOVINO IN STORITVE Prešernova ulica 30, 2250 Ptuj tel. 02/787-91-00			
Investitor:	OBČINA ORMOŽ Ptujška cesta 6, 2270 Ormož	Projektant:	TMD invest d.o.o. Prešernova ulica 30, 2250 Ptuj
Naziv gradnje:	RAŠIRITEV EKONOMSKO - POSLOVNE CONE ORMOŽ	Vodja projekta:	Stanko Tement, gr.teh. IZS G-9336
Vrsta dokumentacije:	DGD	Pooblaščen arhitekt/ inženir:	Boris Leben, dipl.inž.el. IZS E-1530
Naziv in številka načrta:	ELEKTROTEHNIKA 3	Sodelavec:	
Tehnični prikaz: SITUACIJA - KOMUNALNI PRIKLJUČKI NN ENERGETSKI RAZVODI, TK, CATV IN JR - LIST 3		Merilo:	1 : 500
Številka projekta:	26018-19-K/ST	Številka načrta:	26018-19-K/ST-2
datum izdelave:	september 2019	Številka risbe:	2