


Pri križanju s plinovodom bo potrebno vso instalacijo uvesti v zaščitne PVC cevi na vsako stran prenosnega plinovoda. NN, TK in CATV kabelska kanalizacija poteka vzdolž celotne trase, JR in ozemljitveni valjane pa bo potrebno spajati na mestih prečkanj s prenosnim plinovodom prav tako v zaščitne cevi, katere segajo vsaj 3 metre na vsako stran plinovoda.



- JR
- SN
- NN
- TK
- CATV

Sprememba št.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
PODJETJE ZA INVESTICIJSKO DEJAVNOST TRGOVINO IN STORITVE Prešernova ulica 30, 2250 Ptuj tel. 02/787-91-09			
Investitor: OBČINA ORMOŽ Pljuška cesta 6, 2270 Ormož	Projektant: TMD invest d.o.o. Prešernova ulica 30, 2250 Ptuj	Vodja projekta: Stanko Tement, gr.teh. IZS G-9336	
Naziv gradnje: RAZŠIRITEV EKONOMSKO-POSLOVNE CONE ORMOŽ	Vrsta dokumentacije: DGD	Pooblaščen arhitekt/ inženir: Boris Leben, dipl.inž.et. IZS E-1530	
Naziv in številka načrta: ELEKTROTEHNIKA 3	Sodelavec:	Merilo: 1 : 500	
Tehnični prikaz: SITUACIJA - KOMUNALNI PRIKLJUČKI NN ENERGETSKI RAZVODI, TK, CATV IN JR - LIST 1		datum izdelave: september 2019	številka risbe: <b>3</b>
številka projekta: 26018-19-K/ST	številka načrta: 26018-19-K/ST-2		

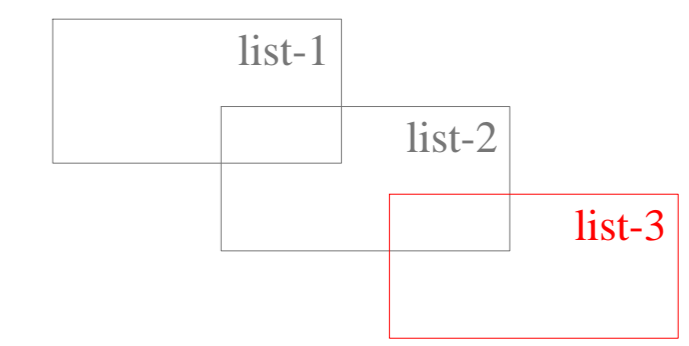